

## Montage natte de liaison

### Instruction de pose de la natte de liaison




Nettoyer la surface de chauffage de la poussière et de la saleté.




A l'aide d'un cutter, coupez les bordures de la natte, dans la longueur et la largeur. Dans la suite de la pose, ajuster toujours la natte avant l'enlèvement du papier silicone. L'enlèvement répété de la natte peut causer des pertes d'adhérences.

Remarque: pour protéger les tuyaux lorsque vous coupez la natte, servez-vous d'une fine planche et placez-la à l'endroit à couper.

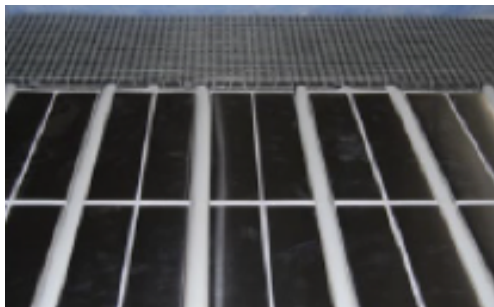


Posez la natte dans le sens opposé des éléments de chauffage. Commencez le plus loin possible à droite de la pièce. Retirez le papier siliconé situé sous la natte et collez de sorte que le côté le plus long de la natte recouvre les éléments têtes, les éléments droits et que le côté le plus court recouvre l'ossature en bois.

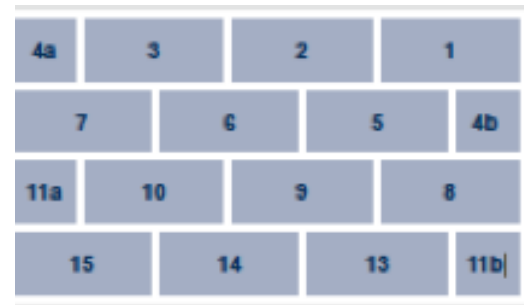


La natte située en fin de 1<sup>ère</sup> rangée, coupée, (4a) sera reprise pour débiter la 2<sup>e</sup> rangée (4b) puis continuez avec une natte complète. Ceci réduit au minimum les chutes.


Photo non contractuelle.

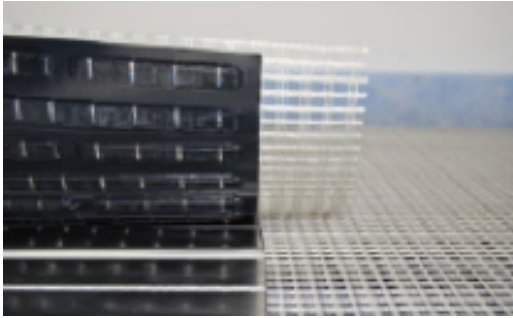

La natte suivante doit se poser à fleur sur celle qui est au sol. Elles ne doivent pas être posé l'une sur l'autre. Les cavités entre la natte peuvent causer des dommages à la structure, le revêtement de sol.

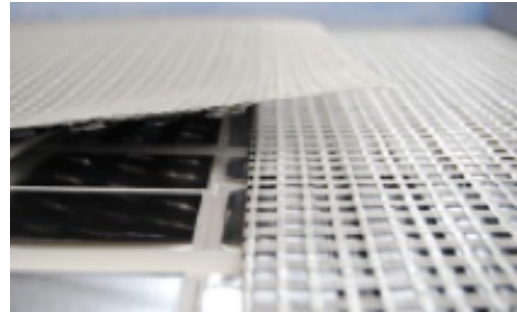

La seconde rangée de la natte est posée comme indiqué sur la photo, de façon que le tissu chevauche la natte.

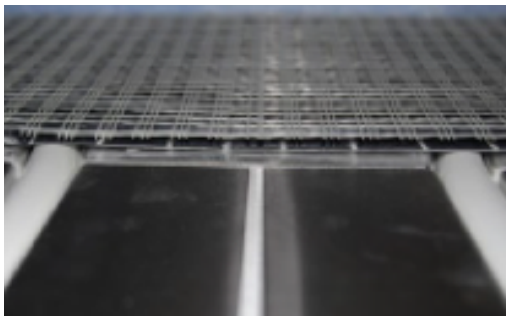

Lors de l'installation, vérifiez toujours le maintien de la natte.




Lors de l'installation, il y a aussi des petits coins comme par exemple près du collecteur. Si ces coins ne sont pas complétés, cela peut causer des dommages à la structure, le revêtement de sol.

Photo non contractuelle.



Près du collecteur, posez sur le passage de tuyaux. Si la natte n'est pas droite au sol, retravaillez.

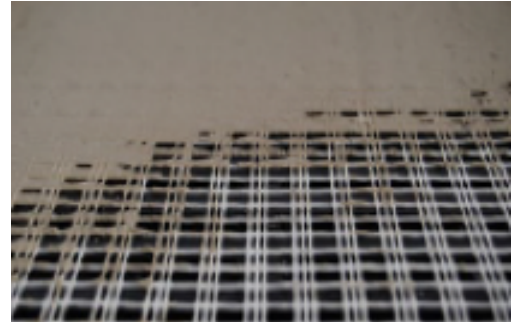

Après la pose complète de la natte, collé l'ensemble de la surface avec la colle Vario Flex HF 420...



Le carrelage peut être posé immédiatement sur la natte.

Photo non contractuelle.